



ASSONOMETRIA

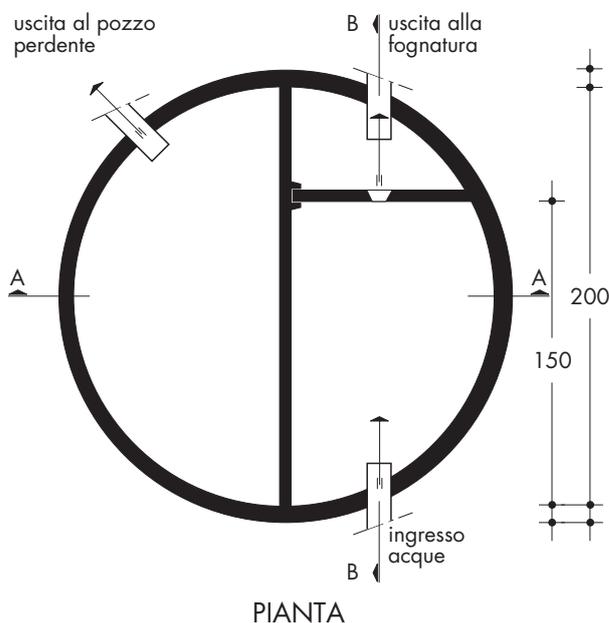


PIANTA

L'ingresso deve essere ad una quota superiore dello stramazzo.
L'uscita alla fognatura ed al pozzo perdente deve essere posizionata ad una quota inferiore dello stramazzo.

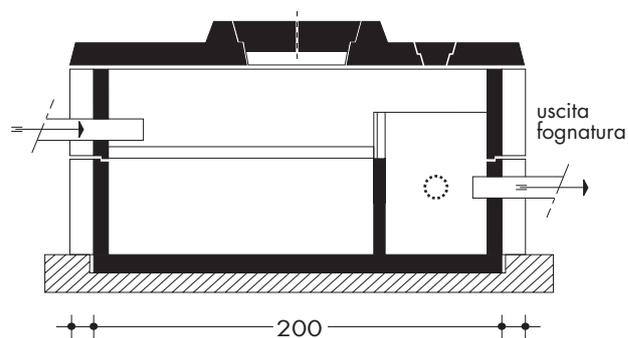

SEZIONE B-B

Il dislivello "C" varia in base alla superficie d'acqua da smaltire assumendo i seguenti valori:
per mq 1000: cm 2
per mq 2000: cm 3
per mq 5000: cm 6

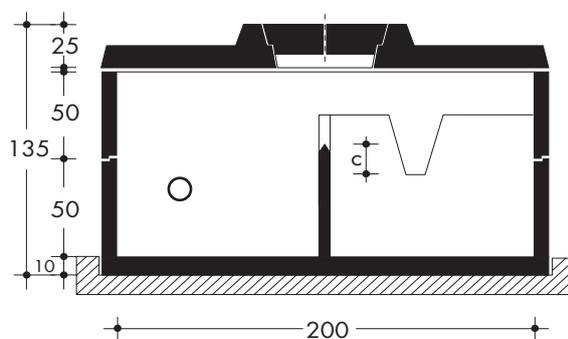

SEZIONE A-A

CODICE PRODOTTO	DIAMETRO INTERNO cm	H cm	PESO TOTALE kg
FAP200F	200	135	2700